



Innreguleringsdata for Siv-Inn 2 tilluftventil

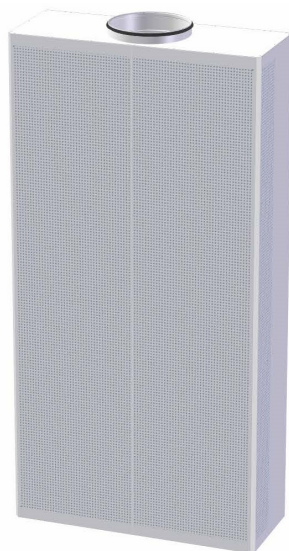

Siv-inn 2 Rektangulær
Målt på ventilens måleuttak

Dim.	128-200	206-250	2010-315	2012-400
K-faktor	38,3	55	103	133

 **K-FAKTORER FOR INNREGULERING AV LUFTMENGDE, MÅLING PÅ KAMMERETS MÅLEUTTAK.**

Luftmengden beregnes etter følgende formel: $[l/s] = k \times \sqrt{\Delta Pi [Pa]}$

Måletrykk for ønsket luftmengde: $\Delta Pi [Pa] = \left(\frac{q(l/s)}{k}\right)^2$